

Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova Písek, I. a II. etapa, r.2012

Kompaktní předávací stanice budou osazeny v technických místnostech (kolárnách, sklepních prostorách) jednotlivých objektů.

Kompaktní předávací stanice (KPS) regulují:

1. Topnou vodu v závislosti na venkovní teplotě, dle časového nastavení v průběhu dne a týdne.
2. Teplou užitkovou vodu nastavenou na výstupní teplotu 52°C - 55°C dle časového nastavení v průběhu dne a týdne.

Průběh nastavení se provádí po vzájemné dohodě mezi Teplárnou Písek, a.s. a správcem budovy.

Rozmístění kompaktních předávacích stanic:

Stanice osazena v budově:

obsluhuje budovy:

Nábřeží 1.máje č.p. 2443

Nábřeží 1.máje č.p. 2443 (Domovinka)

Nábřeží 1.máje č.p. 2142

Nábřeží 1.máje č.p. 2142

Nábřeží 1.máje č.p. 1401

Nábřeží 1.máje č.p. 1941, č.p.1363,
č.p.1364, č.p.1401, č.p. 1402

Nábřeží 1.máje č.p. 1941

Nábřeží 1.máje č.p. 1941

Nábřeží 1.máje č.p. 1818

Nábřeží 1.máje č.p. 1818, č.p. 1819

Nábřeží 1.máje č.p. 1820

Nábřeží 1.máje č.p. 1820, č.p. 1821

Nábřeží 1.máje č.p. 1824

Nábřeží 1.máje č.p. 1824, č.p. 1825

Nábřeží 1.máje č.p. 1826

Nábřeží 1.máje č.p. 1826, č.p. 1827

Nábřeží 1.máje č.p. 1828

Nábřeží 1.máje č.p. 1828, č.p. 1829

Nábřeží 1.máje č.p. 2404

Nábřeží 1.máje č.p. 2404 (pošta)

Nábřeží 1.máje č.p. 1935

Nábřeží 1.máje č.p. 1935 (OD Racek)

Kollárova č.p. 14

Kollárova č.p.14, č.p. 1801

Otavská č.p. 1796

Otavská č.p. 1796, č.p. 1795

Otavská č.p. 1794

Otavská č.p. 1794, č.p. 1793

Otavská č.p. 1792

Otavská č.p. 1792, č.p. 1791

Otavská č.p. 1790

Otavská č.p. 1790

Otavská č.p. 1813

Otavská č.p. 1813

Erbenova č.p. 1814

Erbenova č.p. 1814


Již realizované KPS , Jih - třída Přátelství, Lipová ulice:




Výkopové práce – Lipová ulice:



Schéma KPS – Lipová 1806:

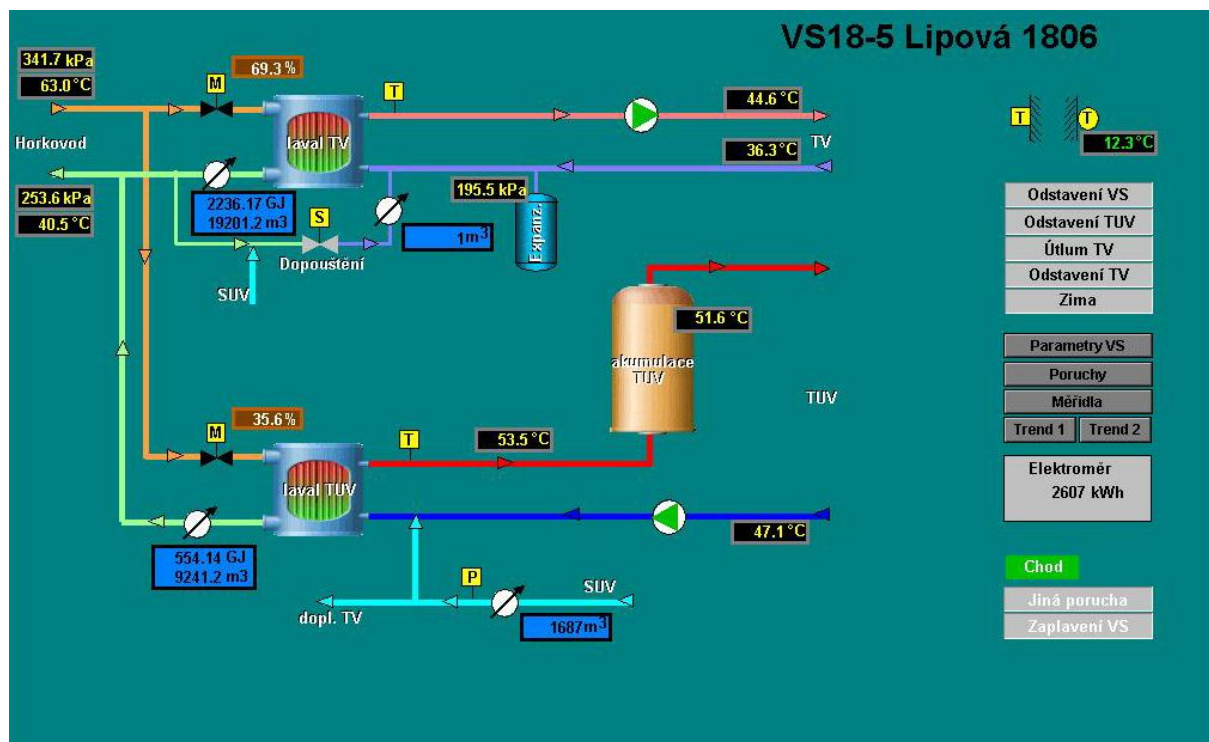

Ekvtermní křivka, přenos měřidel – KPS Lipová 1806:

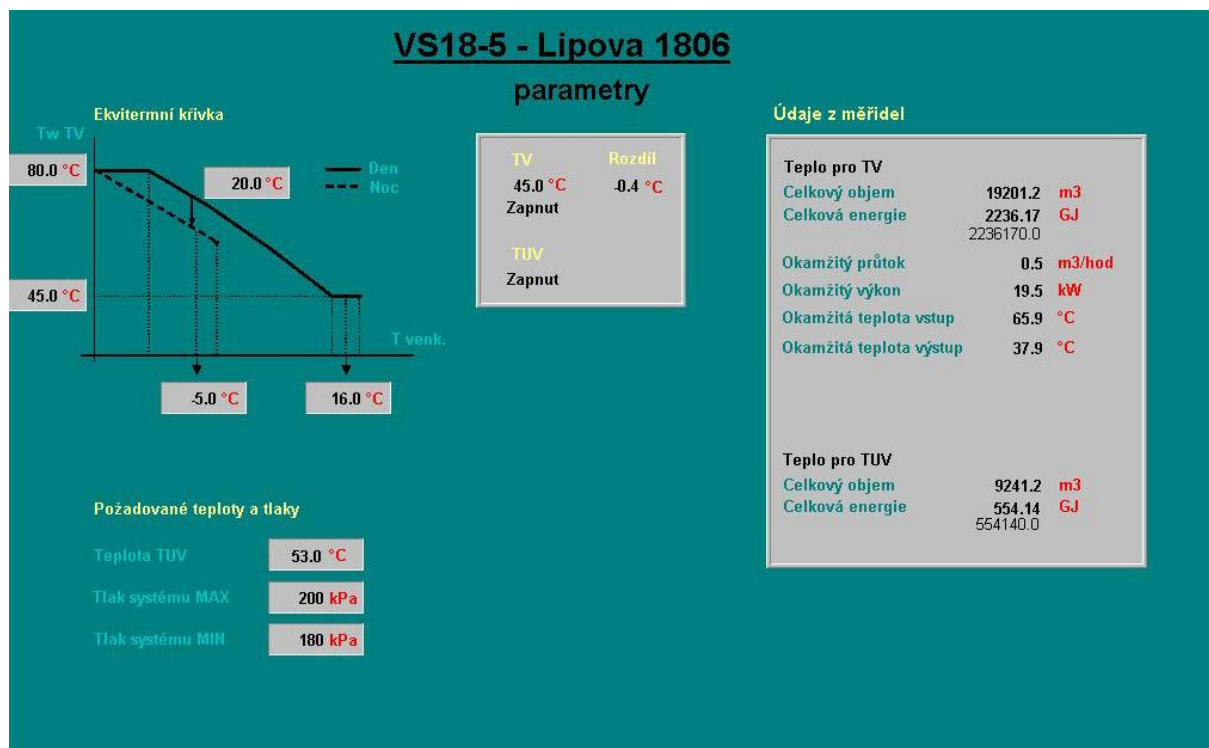

Trendy - KPS Lipová 1806:

